


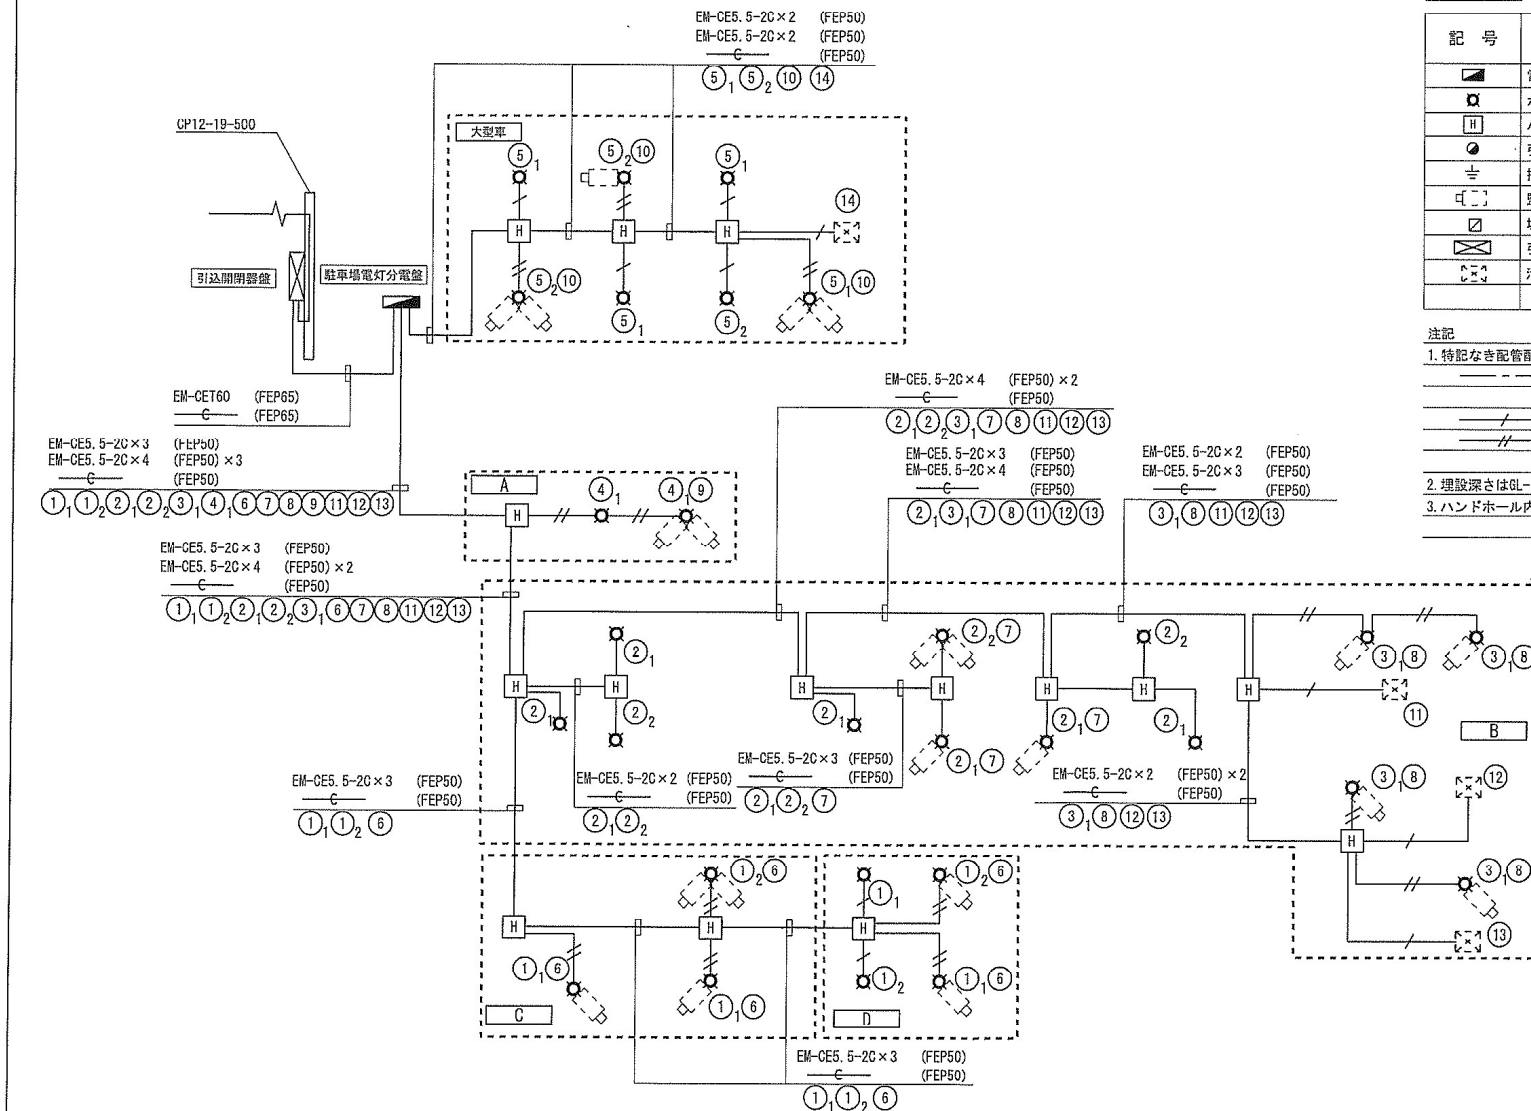

凡 例

記 号	名 称	備 考
■	電灯分電盤	電灯盤図参照
□	ボールライト	照明図参照
H	ハンドホール	H2-9 R8K-60
○	引込柱	CP12-19-500
≡	接地	φ10 E3.5
□	監視カメラ	監視カメラ図面参照
□	埋設標	鉄製
□	引込開閉器	防水型
□	清算機・発券機	

注記

1. 特記なき配管配線は下記による。()内は配線保護部分電線管とする。

----- 地中埋設配管配線

----- EM-CE 5.5-20 (FEP30)

----- EM-CE 5.5-20 x 2 (FEP40)

2. 埋設深さはGL-600とし、埋設標示シート(2倍折)を布設すること。

3. ハンドホール内の分岐配線はレジ注入方式とする。

ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	DATE	REVISION NOTE	DATE	REVISION NOTE	TITLE	TRADE
	ENVIRONMENTAL ENGINEER					電灯設備系統図	E
						SCALE	NO. E-06
						S=(A3), S=(A4)	DATE 2017.03.17

